



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบรายงานการซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

ข้าพเจ้า นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่าย บริการสื่อการศึกษา
ได้ดำเนินการซ่อม ติดตั้งชุดแขวน LCD Projector จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ลำโพงเพดาน งานติดตั้ง
สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์เข้าระบบ จำนวน 3 ห้อง

สถานที่

อาคารวิชาการ

1. Co-Working Space 2. C1-M5 ห้องประชุม 5 3. ห้องประชุมพยาบาล

รายละเอียด

1. ชุดแขวน LCD Projector	จำนวน 1 ชุด
2. ชุดแขวนจอรับภาพ	จำนวน 5 ชุด
3. เดินสายสัญญาณ HDMI 15 เมตร	จำนวน 1 เส้น
4. เดินสายสัญญาณ HDMI 5 เมตร	จำนวน 1 เส้น
5. อุปกรณ์ตัวเชื่อมต่อ HDMI	จำนวน 1 ตัว
6. เดินสายลำโพงเพดาน	จำนวน 24 ตัว
7. ติดตั้งสายสัญญาณระบบภาพ พร้อมเข้าระบบ	จำนวน 1 งาน



วิธีดำเนินการ

ดำเนินการซ่อมเอง

ขอจัดจ้างซ่อมโดย บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดก่อนทำงาน การปรับปรุงระบบห้องประชุม จำนวน 3 ห้อง อาคารวิชาการ

1. Co-Working Space 2. C1-M5 ห้องประชุม 5 3. ห้องประชุมพยาบาล

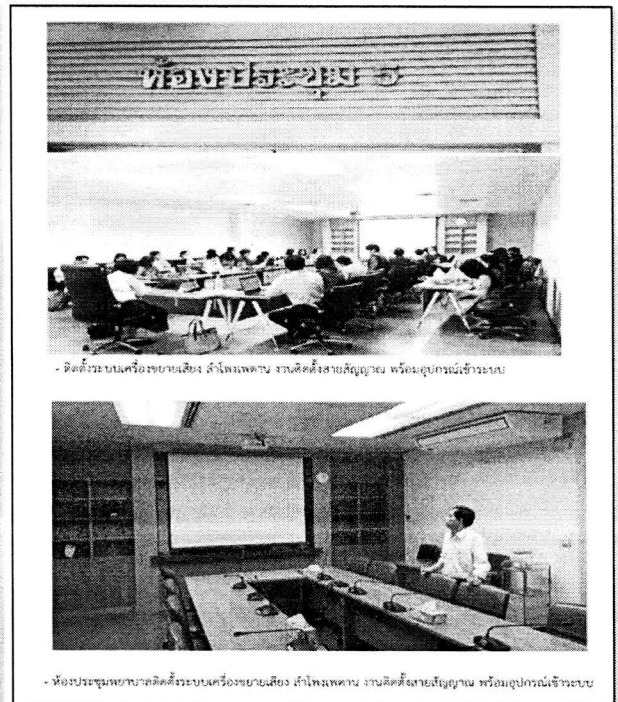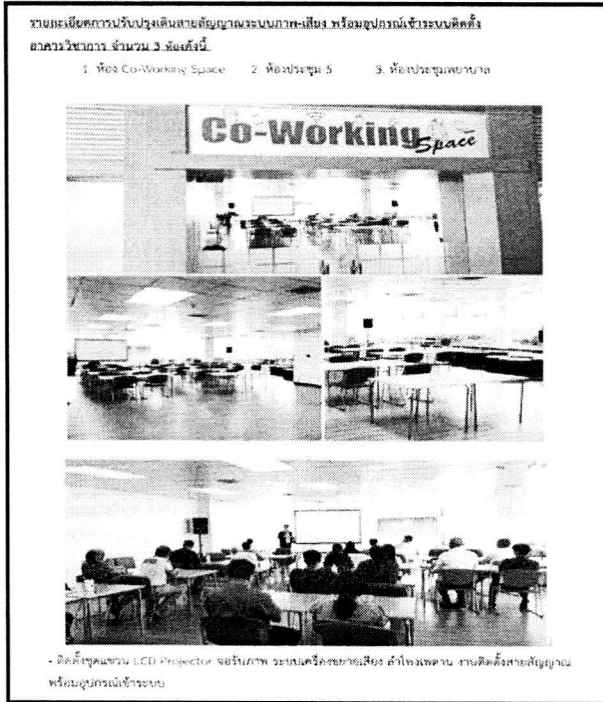

- งานปรับปรุงการติดตั้งระบบภาพ- เสียง จำนวน 3 ห้อง

รายละเอียดการปฏิบัติงานการปรับปรุงห้องประชุม

รายงานหลังการปรับปรุงระบบห้องประชุม จำนวน 3 ห้อง อาคารวิชาการ



1. Co-Working Space 2. C1-M5 ห้องประชุม 5 3. ห้องประชุมพยาบาล





1. Co-Working Space ติดตั้งชุดแขวน LCD Projector,ชุดแขวนจอรับภาพ, เดินสายสัญญาณ HDMI 15,5 เมตรอุปกรณ์ตัวเชื่อมต่อ HDMI




- บริษัทตรวจสอบตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์ระบบภาพ - เสียง

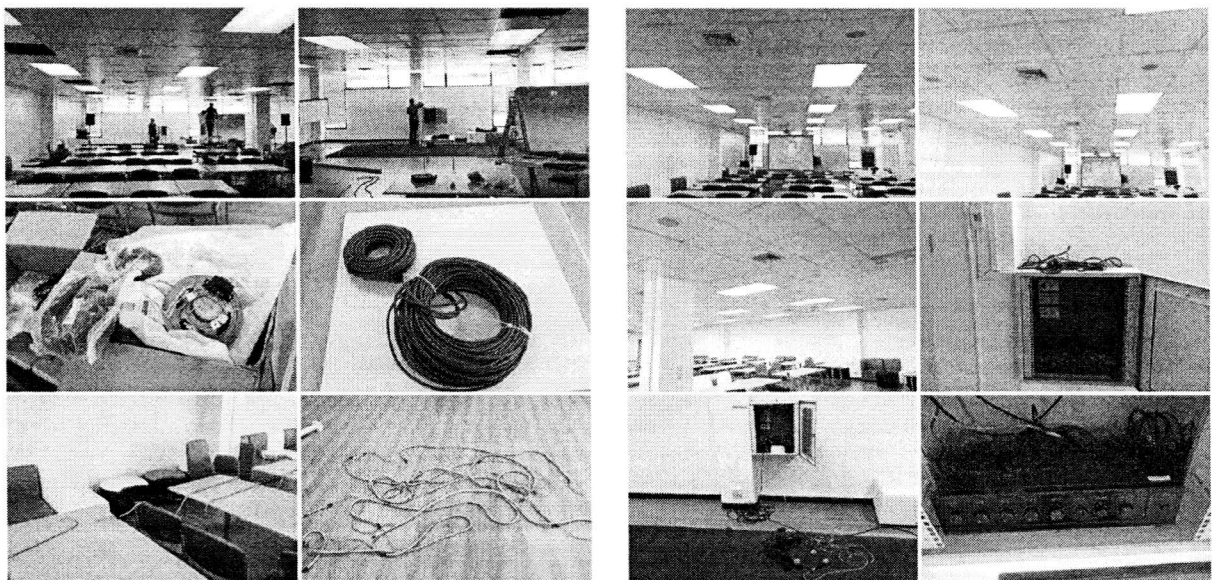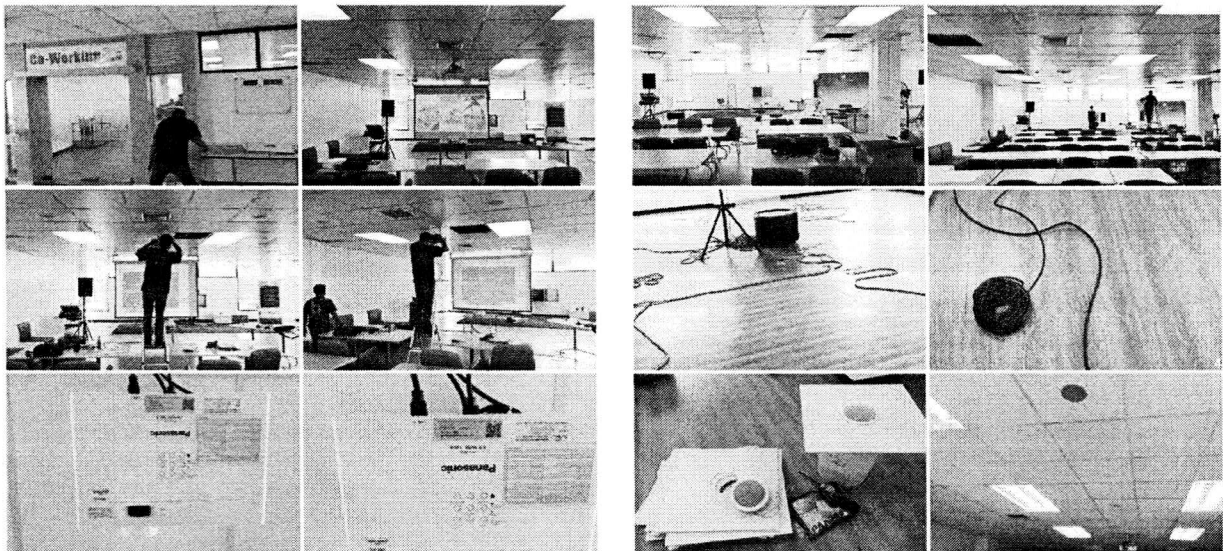

- ติดตั้งชุดแขวน LCD Projector – จอรับภาพ,ตู้แล้กระบบเสียง - ลำโพงเพดาน จำนวน 18 ตัว

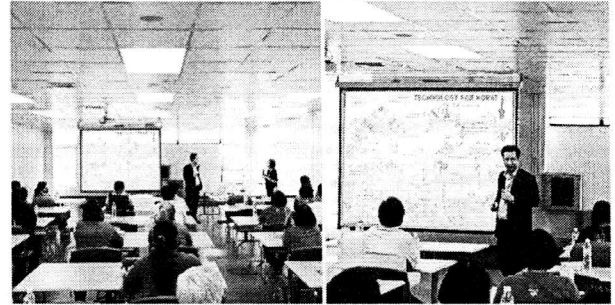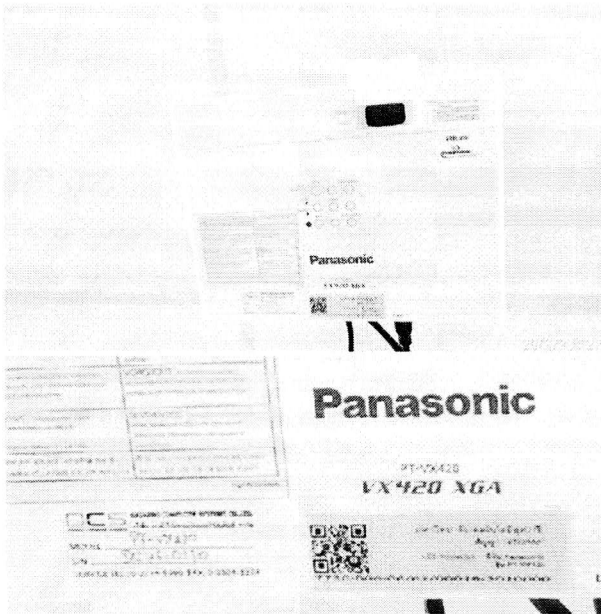

- LCD Projector ยี่ห้อ Panasonic รุ่น PT-VX 420 XGA หมายเลขเครื่อง DC 7610110 รหัสครุภัณฑ์ 7730-006-06/61/00018-3010000
- จอรับภาพ Vertex ขนาด 120 นิ้ว รหัสครุภัณฑ์ 6730-008-01/62/00002-3010000
- เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA รหัสครุภัณฑ์ 5965-002-09/54/003-30100000 ย้ายจากห้องประชุม 3 ติดตั้ง Co-Working Space
- เครื่องขยายเสียง BOSCH จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งห้องประชุม 3 และห้องประชุม 5 หมายเหตุ อุปกรณ์โอนย้ายจากอาคารเรียนรวม 2 ทำเอกสารโอนเรียบร้อยแล้ว

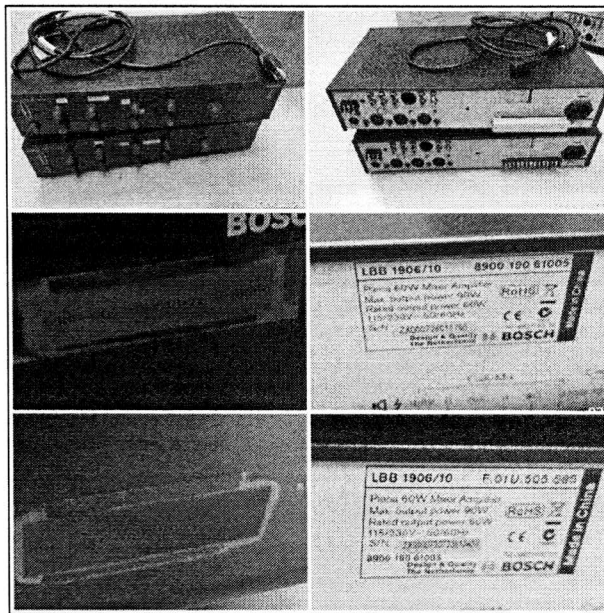

- เครื่องเสียงจำนวน 3 เครื่อง ติดตั้ง ห้องประชุม 3 ,ห้องประชุม 5 , Co-Working Space



2. C1-M5 ห้องประชุม 5, ห้องประชุมพยาบาล,ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ลำโพงเพดาน เดินสายสัญญาณเข้าระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (.....นายรัฐพงษ์ อุบแก้ว.....)
 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา
 วันที่.....27.....มีนาคม 2566

ลงชื่อ.....
 (...นายณรงค์ สิบงกช...)
 หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
 วันที่.....